


IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

- Durezza Inferiore a 25°F
- Installazioni Fino ad 1 Appartamento

Normative Generali di Riferimento:
UNI CTI 8065

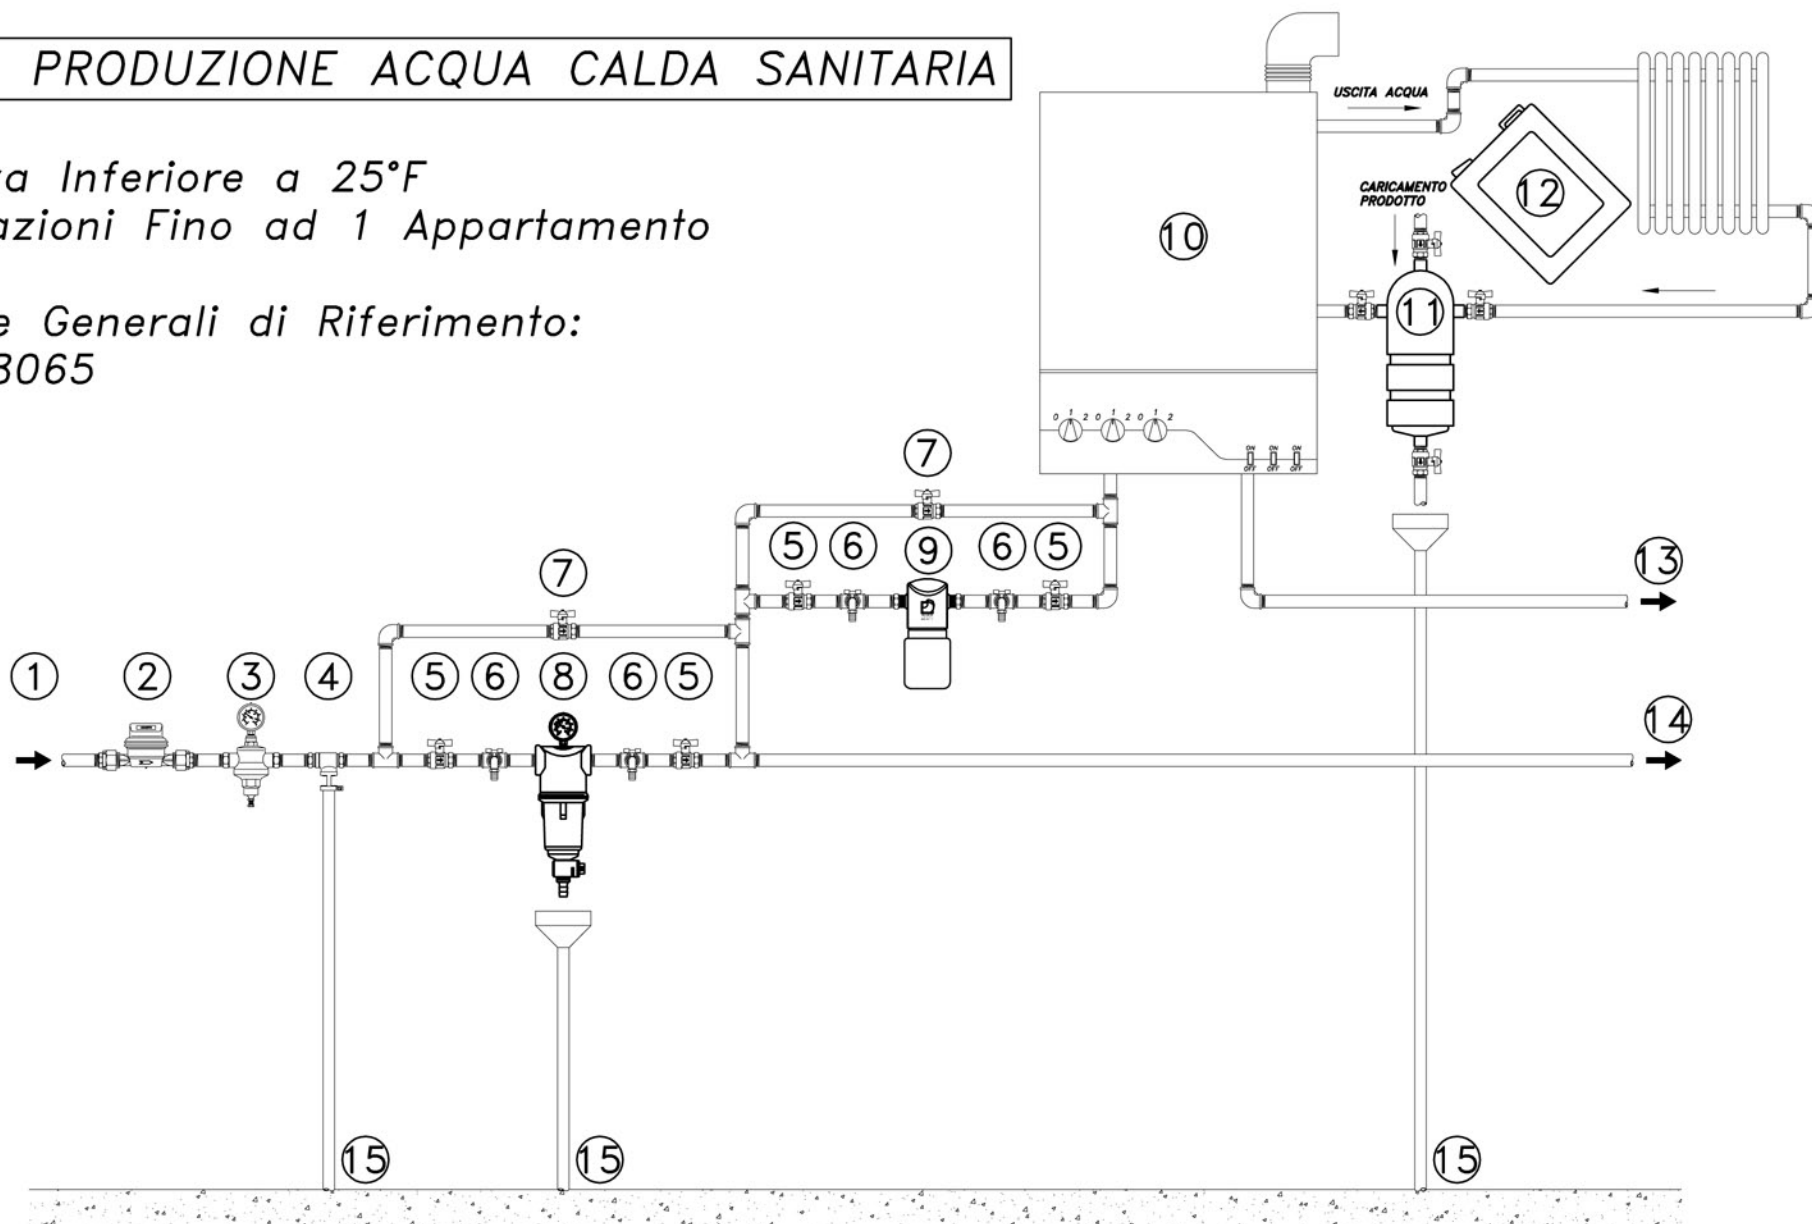

LEGENDA

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| ① Entrata acqua grezza | ⑦ Valvola di by-pass | ⑬ Uscita Acqua calda Trattata |
| ② Contatore generale | ⑧ Filtro di Protezione | ⑭ Uscita Acqua Fredda |
| ③ Riduttore di pressione | ⑨ Pompa Dosatrice MiniDos | ⑮ Scarico |
| ④ Disconnettore | ⑩ Caldaia | |
| ⑤ Valvola di intercettazione | ⑪ Cyclosep | |
| ⑥ Rubinetto preleva-campione | ⑫ Protettivo Filmante | |



ACQUA
BREVETTI

Via A. Volta, 1/A
35030 Rubano (PD)
tel.049/8974006
fax.049/8978649
www.acquabrevetti95.it
info@acquabrevetti95.it

Impianto per Produzione
Acqua Calda Sanitaria

N.B.
Tutte le apparecchiature di
trattamento acqua devono
essere dotate di by-pass,
a valle, di rubinetto di campionamento.

DISEG.	D.Zago
DATA	18/03/'09