


# IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

- Durezza Superiore a 25°F
- Installazioni Fino a 6 Appartamenti

Normative Generali di Riferimento:  
UNI CTI 8065

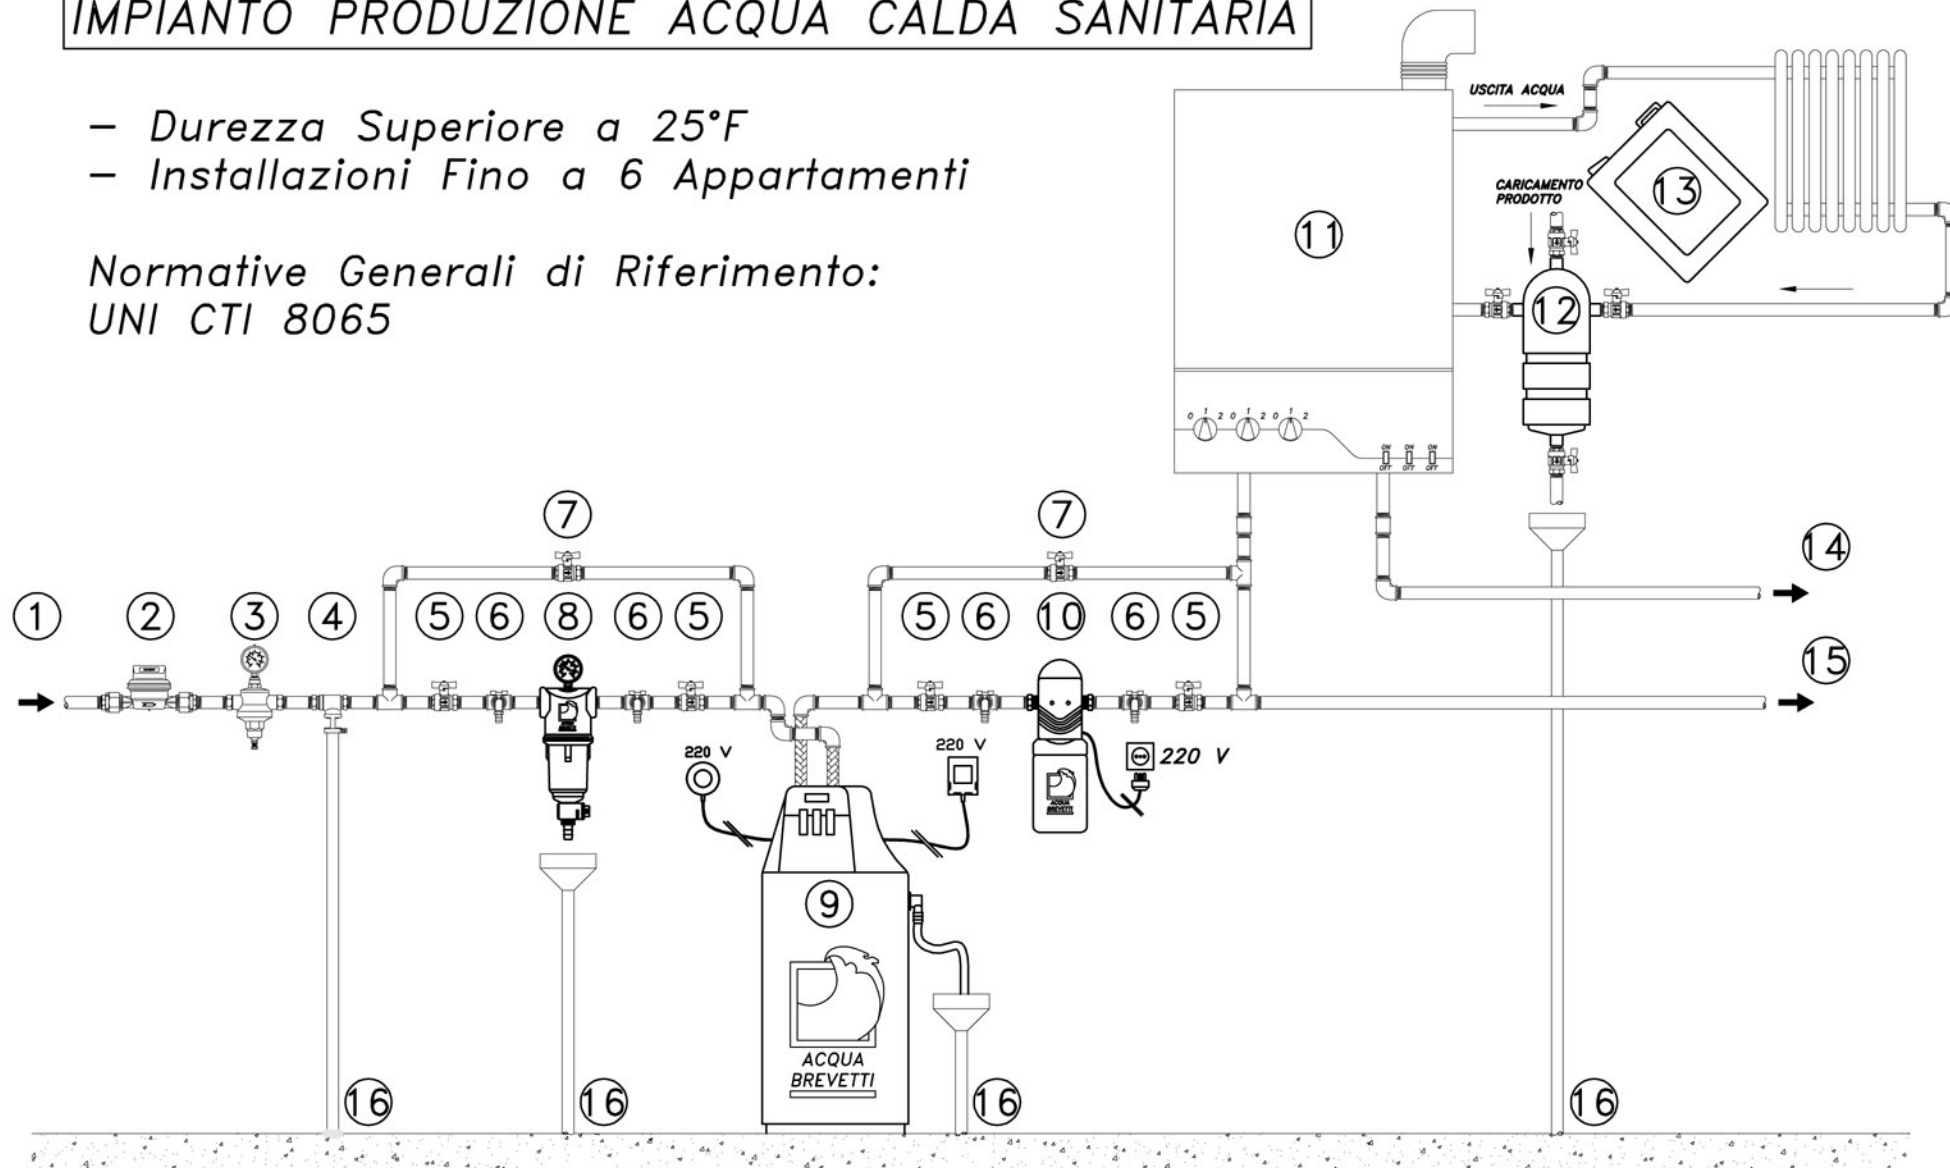

## LEGENDA

- |                              |                            |                       |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| ① Entrata acqua grezza       | ⑦ Valvola di by-pass       | ⑬ Protettivo Filmante |
| ② Contatore generale         | ⑧ Filtro di Protezione     | ⑭ Uscita Acqua Calda  |
| ③ Riduttore di pressione     | ⑨ Addolcitore BravoCab     | ⑮ Uscita Acqua Fredda |
| ④ Disconnettore              | ⑩ Pompa Dosatrice BravaDos | ⑯ Scarico             |
| ⑤ Valvola di intercettazione | ⑪ Caldaia                  |                       |
| ⑥ Rubinetto preleva-campione | ⑫ Cyclosep                 |                       |



ACQUA  
BREVETTI

Via A. Volta, 1/A  
35030 Rubano (PD)  
tel.049/8974006  
fax.049/8978649  
www.acquabrevetti95.it  
info@acquabrevetti95.it

Impianto per Produzione  
Acqua Calda Sanitaria

N.B.  
Tutte le apparecchiature di  
trattamento acqua devono  
essere dotate di by-pass,  
a valle, di rubinetto di campionamento.

DISEG. D.Zago

DATA 18/03/'09