


IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

- Durezza Superiore a 25°F
- Installazioni Oltre i 6 Appartamenti

Normative Generali di Riferimento:
UNI CTI 8065

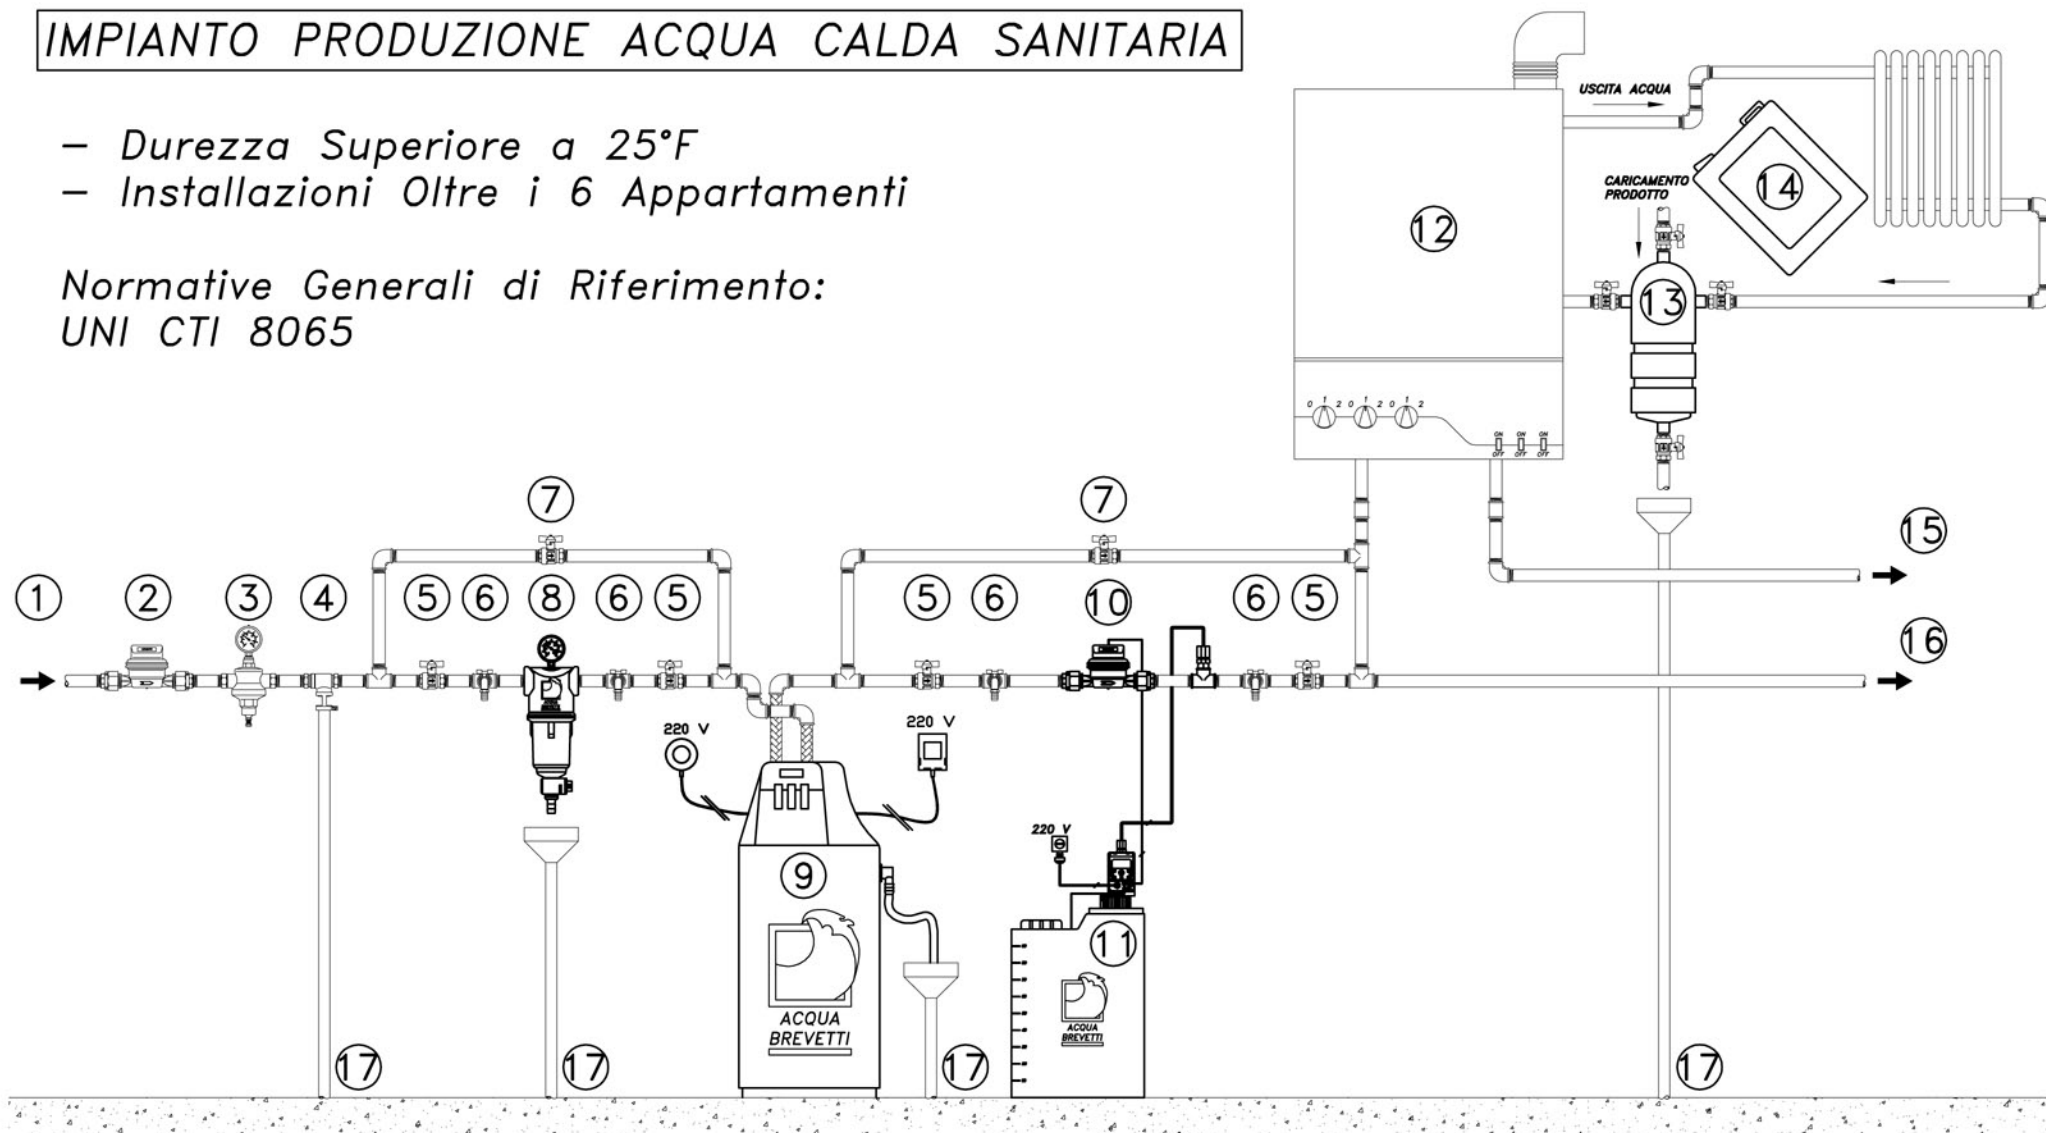

LEGENDA

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| ① Entrata acqua grezza | ⑦ Valvola di by-pass | ⑬ Cyclosep |
| ② Contatore generale | ⑧ Filtro di Protezione | ⑭ Protettivo Filmante |
| ③ Riduttore di pressione | ⑨ Addolcitore BravoCab | ⑮ Uscita Acqua Calda |
| ④ Disconnettore | ⑩ Contatore Lancia-Impuls | ⑯ Uscita Acqua Fredda |
| ⑤ Valvola di intercettazione | ⑪ Stazione di Dosaggio Dosanet P | ⑰ Scarico |
| ⑥ Rubinetto preleva-campione | ⑫ Caldaia | |



ACQUA
BREVETTI

Via A. Volta, 1/A
35030 Rubano (PD)
tel.049/8974006
fax.049/8978649
www.acquabrevetti95.it
info@acquabrevetti95.it

Impianto per Produzione
Acqua Calda Sanitaria

N.B.
Tutte le apparecchiature di
trattamento acqua devono
essere dotate di by-pass,
a valle, di rubinetto di campionamento.

DISEG. D.Zago

DATA 18/03/'09