


DISINFEZIONE ACQUA DI POZZO

Trattamento di acqua da pozzo mediante filtrazione e dosaggio di ipoclorito di sodio

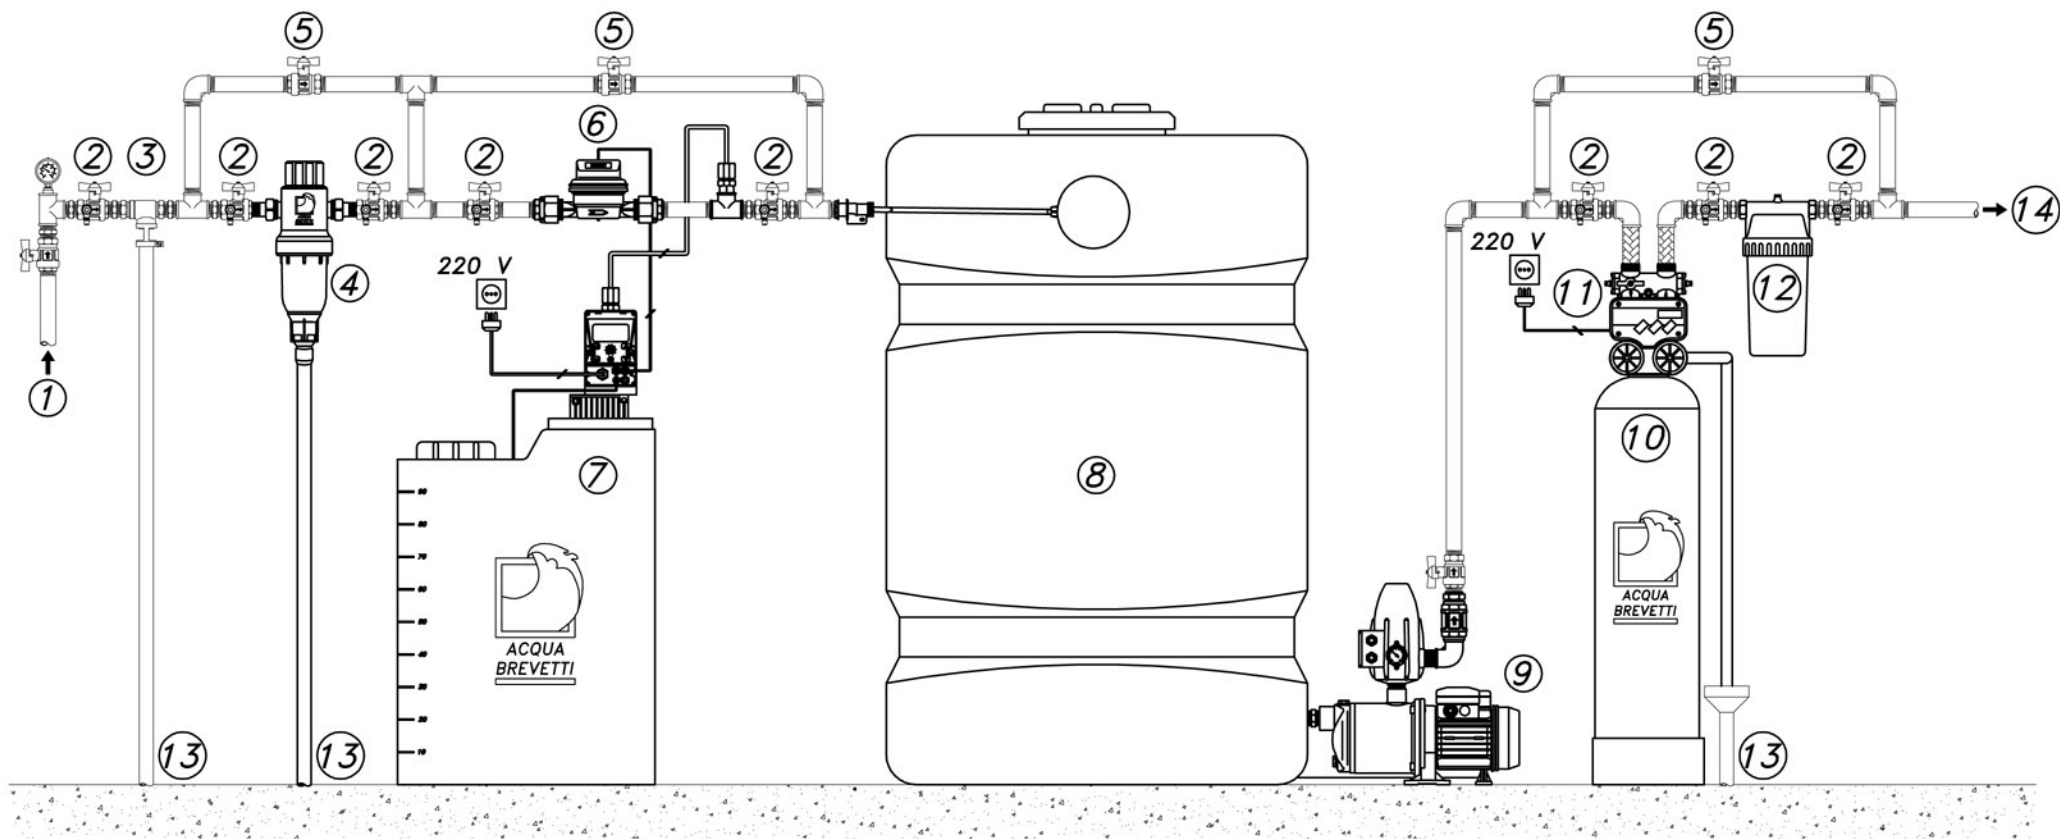

LEGENDA

- | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| ① Entrata acqua grezza | ⑦ Stazione di Dosaggio Ipoclorito | ⑬ Scarico |
| ② Valvola di intercettazione con Rubinetto Preleva-campione | ⑧ Serbatoio di Ossidazione | ⑭ Uscita Acqua Trattata |
| ③ Disconnettore | ⑨ Pompa di Rilancio | |
| ④ Filtro di Protezione | ⑩ Filtro a Carbone Attivo BravoFCA | |
| ⑤ Valvola di by-pass | ⑪ Valvola di Taratura del Cloro | |
| ⑥ Contatore Lancia-Impulsi | ⑫ Filtro a Cartuccia | |



ACQUA
BREVETTI

Via A. Volta, 1/A
35030 Rubano (PD)
tel.049/8974006
fax.049/8978649
www.acquabrevetti95.it
info@acquabrevetti95.it

Impianto per Trattamento Acqua di Pozzo

N.B.
Tutte le apparecchiature di
trattamento acqua devono
essere dotate di by-pass,
a valle, di rubinetto di campionamento.

DISEG. D.Zago

DATA 18/03/'09